


## Classificazione delle caldaie in base alle emissioni di ossidi di azoto (in mg/kWh)

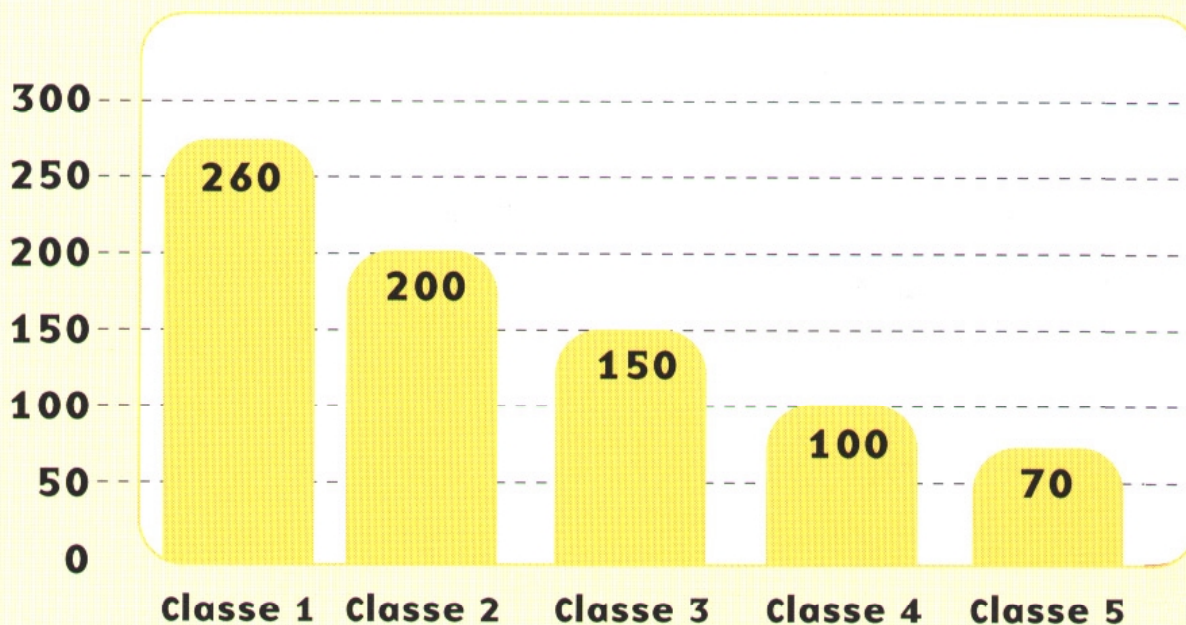

Norme europee di riferimento UNI EN 297 e UNI EN 483

### FATTORI DI CONVERSIONE

1ppm=1,764 mg/kwh metano ( G20 )

1ppm=1,792 mg/kwh propano ( G30 )